


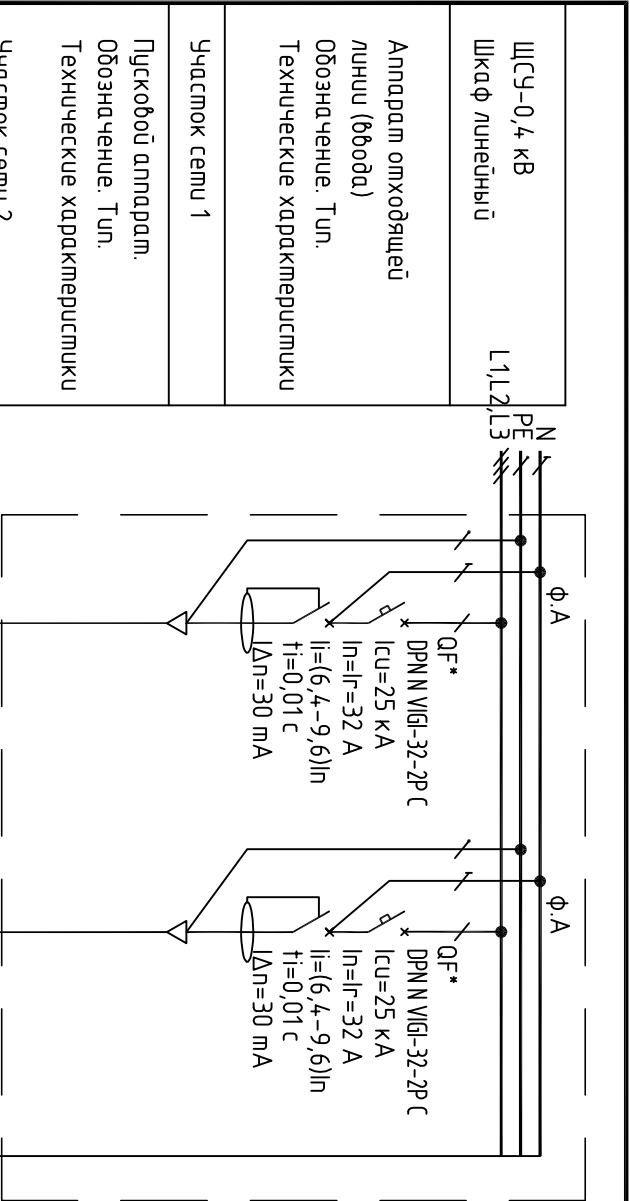

Согласовано			
Инв № подл.	Подпись и дата	Взам. инв№	
1272			

Кабель, провод		мет.рукав	
		Труба ø/з	
Длина, м	3х4	240	3
Обозначение на плане	м/рø25	ø/зø25	2
Длина, м	3х4	240	3
Обозначение на плане	м/рø25	ø/зø25	2
Обозначение	ВБШВнг(А)-LS 06.1	ВБШВнг(А)-LS 06.2	
Марка			
Количество, число жил и сечение			
Обозначение			
Участок сети 2			
Участок сети 1			
Пусковой аппарат. Обозначение: Тип. Технические характеристики			
Участок сети 1			
Участок сети 2			
Обозначение			
Марка			
Количество, число жил и сечение			
Обозначение на плане			
Длина, м			
Обозначение			
Номер по плану			
Тип			
Номинальная мощность, кВт			
Ил			
Илуск			
Ток, А			
Ил(1)кз/Кsd			
Наименование механизма			

Условные обозначения характеристик пусковых и защитных аппаратов									
Обозначение	Наименование								
ln	Номинальный ток расцепителя автоматического выключателя (выключателя-разъединителя)								
lr	Уставка расцепителя по току защиты от перегрузок								
li	Уставка расцепителя по току мгновенной токовой отсечки (защита от коротких замыканий)								
ti	Уставка времени срабатывания мгновенной токовой отсечки								
l ⁽³⁾ к.з.	Ток однофазного короткого замыкания								
l ⁽³⁾ к.з.	Ток трехфазного короткого замыкания								
Ksd	Кратность тока короткого замыкания относительно уставки расцепителя по току защиты от перегрузок (номинального тока расцепителя)								
Icu	Предельная отключающая способность автоматического выключателя								
Iap	Удобствительность дифференциальной защиты								
ДА	Дифференциальный автомат								

Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подпись	Дата	А-ПКО-10/2019-05-5.1.2-ЭММ			
Разраб.	Гребенников	11.11.19							
Проверил	Бормашов	11.11.19							
Н. контр.	Ермакова	11.11.19							
ГИП	Ермакова	11.11.19							
Нефтеперерабатывающая установка Э/ОУ-АТ мощностью 800 тыс. тонн нефти в год.						У-ой пусковой комплекс Анжерского НПЗ.			
Наружная технологическая этажерка.						Техническое перевооружение.			
Электрооборудов трубопроводов						Электророботизированный трубопровод			
Принципиальная схема распределительной сети.						ЩСУ-0,4 кВ (ноз. 5.5)			
000 "АНК".						Обособленное подразделение			
"Проектно-конструкторский отдел"						Р			
2						Лист			
Листов						Листов			

* Данные автоматические выключатели и аппараты, установить дополнительно в щитовой ЩСУ-0,4 кВ (ноз. 5.5)