



Датчик температуры ΔT

Лента крепежная (клеюая)

Полость камеры

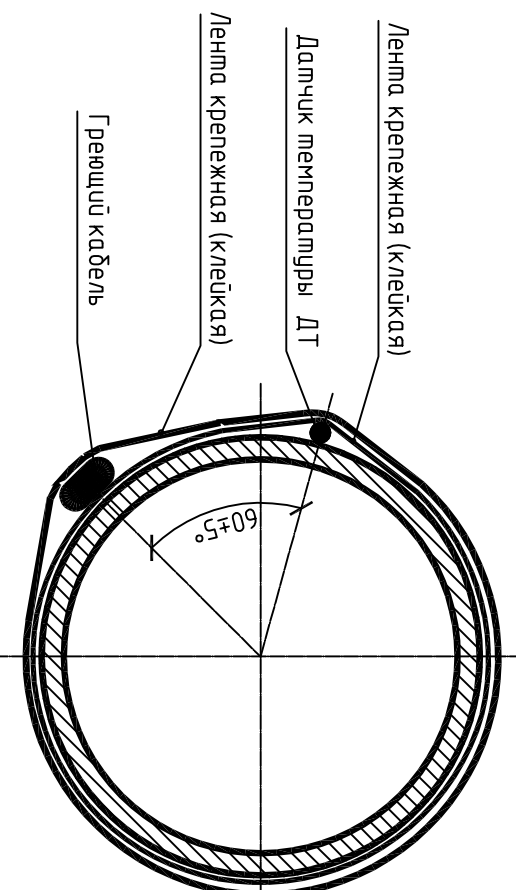

Типовой узел монтажа датчика температуры на трубе

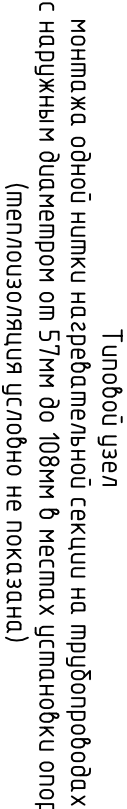

Тунобой узел

Секция назревателна

Туповой узел монтажа результатов температуры (температурной)



результатор температуры (температура) для организации
сети с помощью электропитания и управления




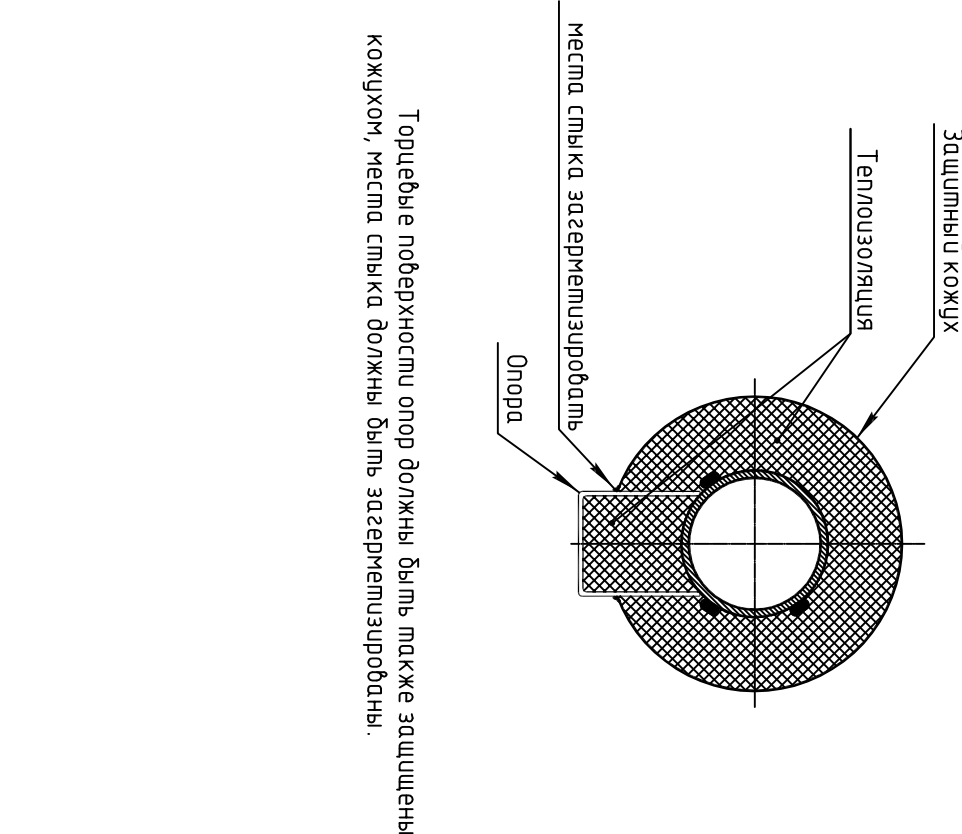


Схема монтажа теплоизолирующей местной установки опоры

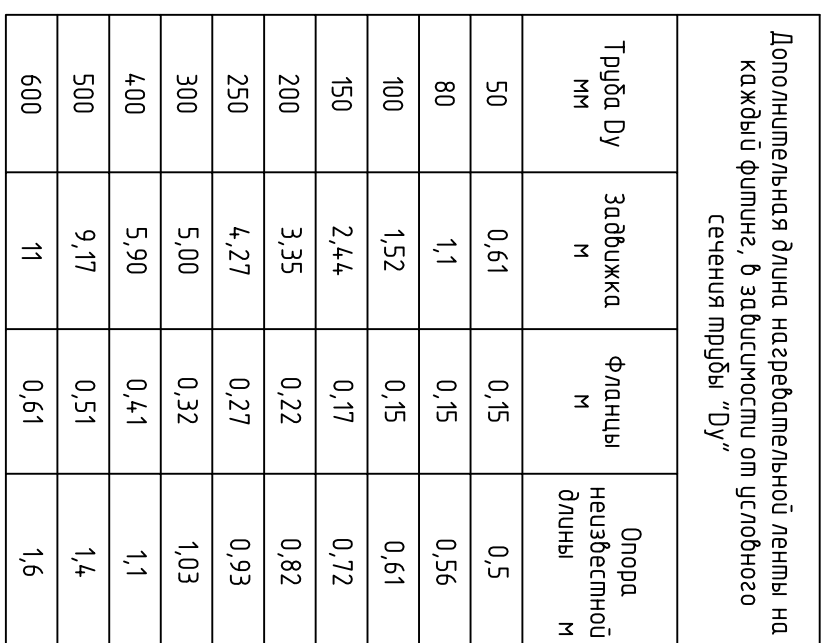

1 В месте установки коробок теплоизоляции смонтировать так, чтобы не препятствовать свободному доступу к коробке для технического обслуживания.



Тунобон узеа

нагревательной секции на трубопровод (продольная укладка нагревательной ленты)



И подобно узел



A-11K0-10/2019-05-5.1.2-3MM

У-011 ПИРКАЊИ КОМПАКС АУДИОКАЗНО ППЗ

добывающая установка ЭЛОУ-АТ мощностью 800 тыс.

тонн нефти в год.

Статья	Лист	Листов
--------	------	--------

Р	б
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

MM AHK[®]

Обособленное подразделение