


Эскизное решение на мет. каркас, см. вложенный файл, с размещением оборудования на отм.0 и на отм. +4.5м.

Размеры каркаса в плане 10500х12000 мм. Каркас из стального металлопроката представляет двух ярусную конструкцию, устанавливаемую на

монолитную бетонную плиту на свайном основании. Монолитная плита имеет обвалование 150мм по периметру и приямок для сбора стоков.

Место установки	на открытой площадке		Барометрическое давление, гПа	988	
Климатическое исполнение в соответствии с ГОСТ 15150-69	УХЛ1		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца	79	%
Климатический район по СП 131.13330.2018	IV		Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	73	%
Сейсмичность по карте ОСР-2015 (В) СП14.13330.2018	6	балл	Взрывоопасность наружной установки в соответствии с ГОСТ 30852.11-2002, ГОСТ 30852.5-2002	IIB-T3	
Абсолютная максимальная температура воздуха	плюс 36	°C	Класс взрывоопасной зоны в соответствии с ПУЭ	В-1г	
Абсолютная минимальная температура воздуха	минус 53	°C	Категория наружной установки по пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.2009	АН	
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 / 0,98	минус 39/ минус 40	°C	Нормативная снеговая нагрузка в соответствии с СП20.13330.2016, кПа (снеговой район)	2,0 (IV)	
Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,92 / 0,98	минус 42/ минус 44	°C	Нормативная ветровая нагрузка в соответствии с СП20.13330.2016, кПа (ветровой район)	0,38 (III)	

План на отм. 0,000

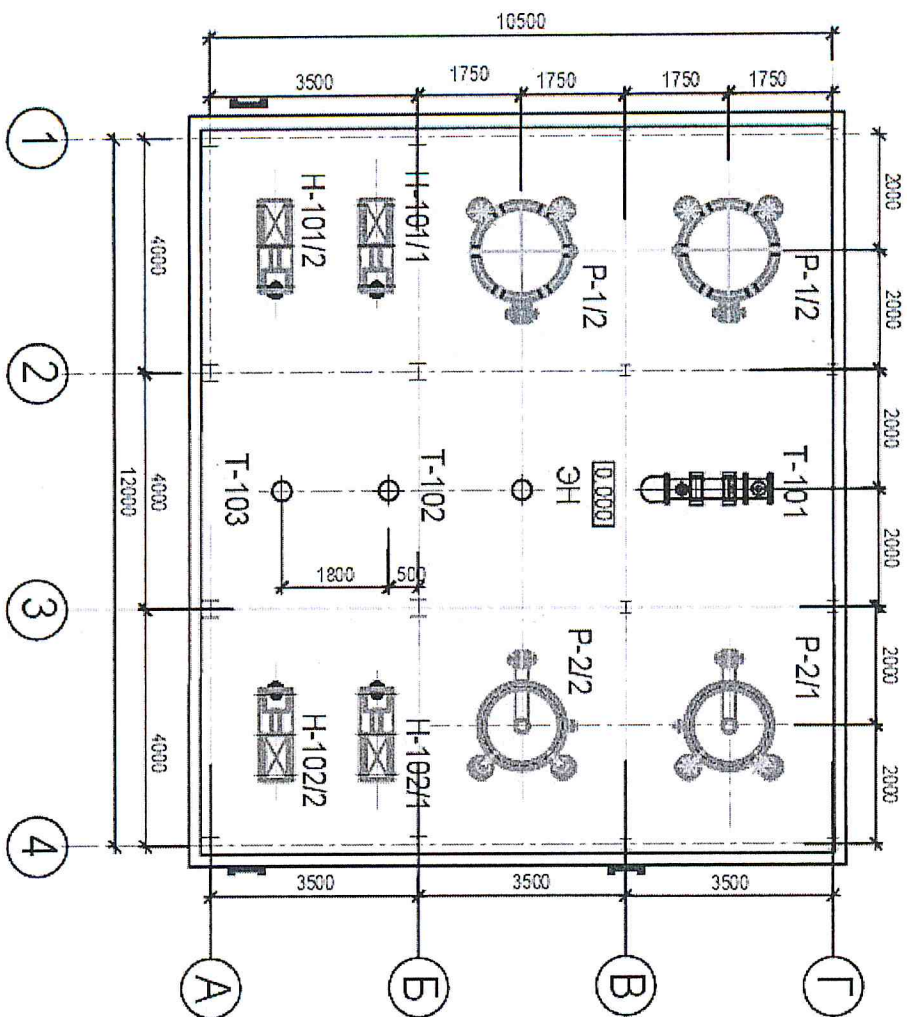

План на отм. +4,500

